



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL**

Rua Riachuelo nº 115 - 7º andar - Centro - CEP 01007-904

☎ 3119-9539

**Ofício n.º 275/2016<sup>1</sup>**

Inquérito Civil 14.0695.0000238/2015-5 – 7ª PJ  
(pede-se o uso desta referência)

**Objeto:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SAP) - AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA - APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES ATINENTES AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES.

São Paulo, 4 de março de 2016.

**ILMO. SENHOR**

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, com o intuito de instruir o procedimento em epígrafe, *nos termos do artigo 26, inciso I, alínea "b", da Lei Federal n.º 8.625/93 e do artigo 104, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar Estadual n.º 734/93*, solicito que se manifeste, no prazo máximo de quinze dias, sobre os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Administração Penitenciária (cópias anexas).

Ao ensejo, apresento meu testemunho de elevada estima e distinta consideração.

**OTÁVIO FERREIRA GARCIA**  
Promotor de Justiça

**Ilmo. Sr.**

**ANTONIO PEREIRA RAMOS**

**Presidente do Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo – SINDESPE**

Av. Dr. Alberto Sarmiento, 414 – Bonfim

CEP 13070-710 | Campinas/SP

<sup>1</sup> lavrado por Priscila de Lima Nogueira da Cruz, Auxiliar de Promotoria, matrícula n.º 7224



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL**  
Rua Riachuelo nº 115 - 7º andar - Centro - CEP 01007-904  
☎ 3119-9539

**Ofício n.º 194/2016<sup>1</sup>**

Inquérito Civil 14.0695.0000238/2015-5 - 7ª PJ  
(pede-se o uso desta referência)

**Objeto: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SAP) - AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA - APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES ATINENTES AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES.**

São Paulo, 18 de janeiro de 2016.

**EXMO. SENHOR**

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, com o intuito de instruir o procedimento em epígrafe, *nos termos do artigo 26, inciso I, alínea "b", da Lei Federal n.º 8.625/93 e do artigo 104, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar Estadual n.º 734/93*, solicito que informe, no prazo máximo de quinze dias: 1. se o lote 01 dos coletes de proteção balística, previstos no **Termo de Contrato nº 041/2015 (Processo SAP/GS nº 288/2015)** foram efetivamente entregues pela empresa contratada (**COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**), com a autorização do Exército Brasileiro; 2. em caso positivo, se já estão sendo efetivamente utilizados pelos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária; 3. se a amostra foi submetida à aferição das características exigidas na Especificação Técnica e ao teste destrutivo de resistência balística, à luz do disposto na CLÁUSULA TERCEIRA, itens 01 e 02; em caso positivo, remeter cópias dos resultados.

Ao ensejo, apresento meu testemunho de elevada estima e distinta consideração.

**OTÁVIO FERREIRA GARCIA**  
Promotor de Justiça

**Exmo. Sr.**

**LOURIVAL GOMES**

**DD. Secretário de Administração Penitenciária de São Paulo**

<sup>1</sup> lavrado por Priscila de Lima Nogueira da Cruz, Auxiliar de Promotoria, matrícula n.º 7224 ( )



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

171

**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL**  
Rua Riachuelo nº 115 - 7º andar - Centro - CEP 01007-904  
☎ 3119-9539

**Ofício n.º 195/2016<sup>1</sup>**

Inquérito Civil 14.0695.0000238/2015-5 - 7ª PJ  
(pede-se o uso desta referência)

**Objeto: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SAP) - AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA - APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES ATINENTES AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES.**

São Paulo, 18 de janeiro de 2016.

**EXMO. SENHOR PROCURADOR GERAL**

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o ofício n.º 194/2016, em anexo, para envio ao Excelentíssimo Senhor Dr. LOURIVAL GOMES, digníssimo Secretário de Estado da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 43 do Ato Normativo n.º 484-CPJ/2006.

Ao ensejo, apresento meu testemunho de elevada estima e distinta consideração.

**OTÁVIO FERREIRA GARCIA**

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
PROCOLO: 0008674/16

Data : 20/01/2016

Hora: 12:01:09

Local de Entrada:  
SUBÁREA DE APOIO A MIN - PROCOLO GERAL

14050502

Assunto:  
OFÍCIO DE ENVIO

Interessado:  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL

**Exmo. Sr.**  
**DR. MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA**  
**DD. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo**

<sup>1</sup> lavrado por Priscila de Lima Nogueira da Cruz, Auxiliar de Promotoria, matrícula n.º 7224 (\_\_\_\_\_).

IC 238/15



**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA**  
GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS  
Assessoria Técnica do Gabinete

172

**OFÍCIO SAP/GS Nº 199/2016**  
LG/MNPB/iam  
Favor usar estas referências

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016.

**MINISTÉRIO PÚBLICO**  
P. J. de Patrimônio Público  
e Social da Capital  
**RECEBIDO**

Senhor Procurador- Geral de Justiça,

Em, 01/03/16  
1339

Ao tempo em que o cumprimento e em atenção ao Ofício nº 0253/2016 que encaminha o contido no ofício nº 194/2016 da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, que solicita informações se o lote 01 dos coletes de proteção balística, previsto no Termo de Contrato nº 041/2015 (Processo SAP/GS nº 288/2015) foram efetivamente entregues pela empresa contratada (Companhia Brasileira de Cartuchos), com a autorização do Exército Brasileiro, em caso positivo, se já estão sendo efetivamente utilizados pelos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, e se a amostra foi submetida à aferição das características exigidas na especificação técnica e ao teste destrutivo de resistência balística, à luz do disposto na Cláusula terceira itens 01 e 02, caso positivo remeter cópias dos resultados, venho por intermédio deste expor o quanto segue.

Sobre o assunto é importante discorrer que o lote dos coletes de proteção balística previsto no Termo de Contrato nº 041/2015, foi devidamente entregue pela empresa contratada em dezembro do ano passado, com a autorização da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados - Exército Brasileiro, por meio do Ofício nº 6289, datado de 09 de dezembro de 2015, conforme documento anexo.

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PROTOCOLADO: 0026043/16**


Data : 26/02/2016 Hora: 15:03:39  
Local de Entrada: 14050502  
SUBÁREA DE APOIO ADMIN.- PROTOCOLO GERAL  
Assunto:  
RESPOSTA DE OFÍCIO  
Interessado:  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS**  
**Assessoria Técnica do Gabinete**

173

Nesse compasso, a amostra do colete de proteção balística de número DYN 1336334, foi submetido à aferição das características exigidas na especificação técnica e, ao teste destrutivo de resistência balística, conforme pode-se comprovar através do documento da Polícia Militar do Estado de São Paulo que ora segue anexado.

Esperando por certo ter prestados os devidos esclarecimentos, reitero a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração.

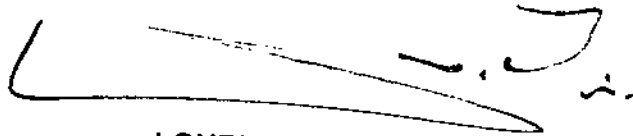

**LOURIVAL GOMES**  
Secretário de Estado

A Sua Excelência o Senhor  
Doutor **MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA**  
DD. Procurador-Geral de Justiça  
SÃO PAULO - SP

174



ANEXO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS  
(DFPC - 1982)  
QGEx - Bloco H - 4º andar - DFPC - BRASÍLIA (DF) - CEP 70.630-901  
FONE (61) 3415-4388 - FAX (61) 3415-5669

Ofício nº 6289-SecCtAqsI/DFPC  
EB: 64474.016100/2015-59

Brasília, DF, 9 de dezembro de 2015.

Senhor  
**SALÉSIO NUHS**  
Diretor Comercial da Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC  
Avenida Humberto de Campos, 3.220 - Guapituba  
09.426-900 Ribeirão Pires - SP

Assunto:  **aquisição de coletes na indústria\_1865\_SAP-SP\_2ªRM\_CBC**

Senhor Diretor,

I. Informo a V. Sª. o que se segue:

a. a SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO está autorizada a adquirir os produtos controlados abaixo especificados, nessa empresa, de acordo com o R-105, para uso dos integrantes daquela instituição;

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Colete à prova de balas – Nivel IIIA	2.501 unidades


b. torno sem efeito o Ofício nº 6235-SecCtAqsI/DFPC - EB: 64474.015920/2015-23, de 4 de dezembro de 2015, por incorreção no conteúdo; e

c. os coletes deverão ser entregues à Direção do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, acompanhados da nota fiscal.

176

2. A presente autorização tem validade de 01 (um) ano, a contar desta data, razão pela qual solicito a V. S<sup>a</sup>. informar a esta Diretoria a data de entrega do referido material.

Atenciosamente,



**LUCIANO VASCONCELOS ROCHA - Coronel**  
Chefe da Seção de Controle de Aquisições

**"FEB 70 ANOS - EM DEFESA DOS IDEAIS DE LIBERDADE E DEMOCRACIA"**



177



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 28 de janeiro de 2016

**Relatório Nº CSMAM – 003/20.3/16**

Assunto: Teste de Colete Balístico CBC NÍVEL III-A.

Referência: Ofício DISAP/CS nº004/2016

Anexos: 1) 01 (uma) Planilha do teste Balístico:

2) Ofício DISAP/CS nº004/2016.

www.polmil.sp.gov.br  
csmam@policiamilitar.sp.gov.br  
Rua Alfredo Maia nº 106-Luz  
São Paulo/SP - CEP 01106-010  
Fone/Fax: 3228-6055

1. Em atenção e cumprimento a documentação supra referenciada.
2. Para fins de recebimento dos coletes de proteção balística nível III-A, que foram entregues para a Secretária da Administração Penitenciária pela empresa CBC, o qual foi testado neste Centro, observou-se que:
  - 3.1. foi encaminhado pela Secretária da Administração Penitenciária à Seção de Apoio Técnico deste Centro, 01 (um) colete balístico nível III-A, que foi submetido à teste balístico:

3.1.1.

NÚMERO	USO	NÍVEL	TAMANHO
DYN1336334	MASCULINO	III-A	MEDIO

**2. Do teste balístico:**

2.1. o painel balístico, FRONTAL E DORSAL, possuem 20 (vinte) lâminas sendo, 18 (dezoito) de POLIETILENO e 02 (duas) de POLIETILENO EXPANDIDO, foto 01 e 02:

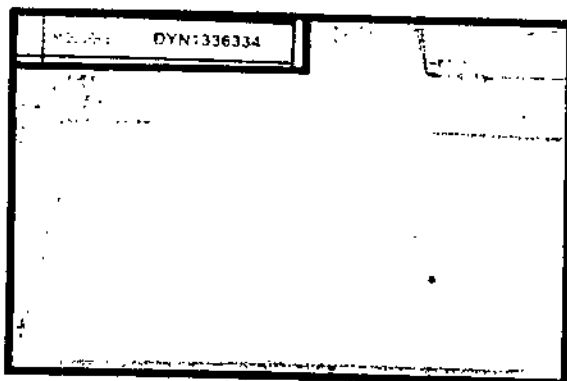


FOTO 01

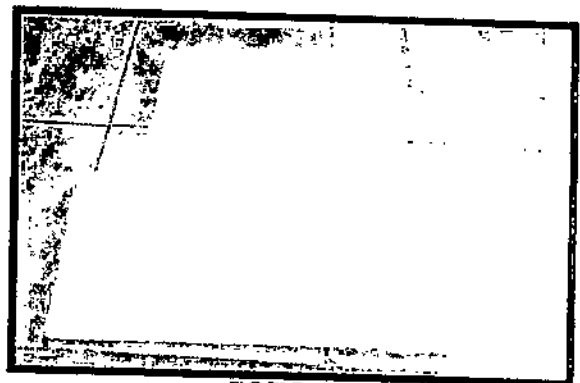


FOTO 02

570

2.2. no painel FRONTAL foram efetuados disparos com o calibre .44 Magnum com projétil de 240 grains do tipo Semijaquetado Hollow Point (SJHP) com as velocidades entre 427 m/s (quatrocentos e vinte e sete metros por segundo) à 445 m/s (quatrocentos e quarenta e cinco metros por segundo), conforme prevê a norma N.J.I.-0101.04, fotos 03 e 04:

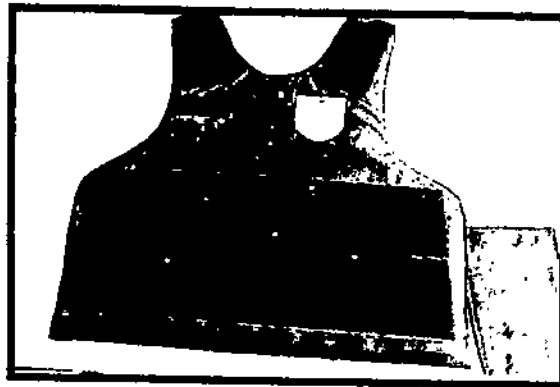


FOTO 03



FOTO 04

*[Handwritten signature]*

2.3. no painel DORSAL foram efetuados disparos com o calibre 9 mm com projétil de 124 grains do tipo Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com as velocidades entre 427 m/s (quatrocentos e vinte e sete metros por segundo) à 445 m/s (quatrocentos e quarenta e cinco metros por segundo), conforme prevê a norma N.J.I.-0101.04, fotos 05 e 06:



FOTO 05



FOTO 06

**3. Dos resultados:**

**3.1. perfuração:**

3.1.1. todos os painéis se comportaram de maneira favorável contendo o avanço do projétil não havendo nenhuma perfuração total e perfurando o máximo de 10 (dez) lâminas;

**3.2. trauma:**

3.2.1. todos os painéis se comportaram de maneira favorável dissipando a energia transferida do projétil para as lâminas do painel, o que gerou um trauma máximo de 41 mm (quarenta e um milímetros). fotos 07, 08 e 09.

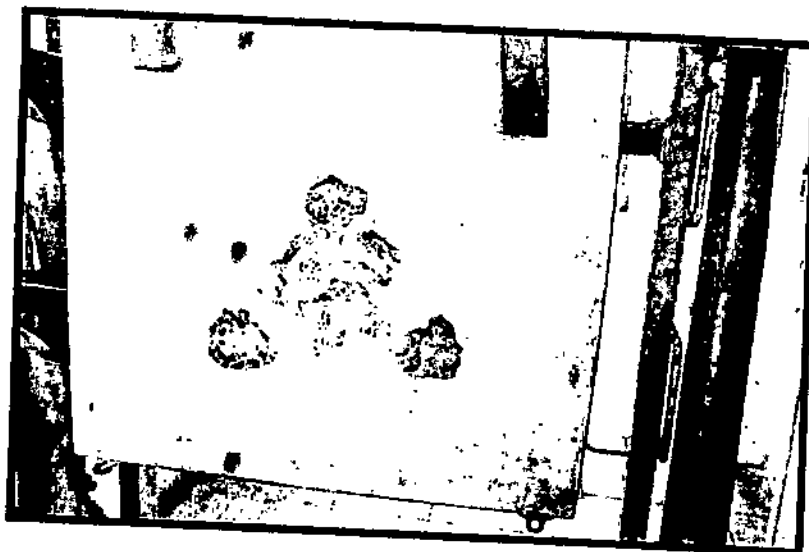


FOTO 07

138

138

180

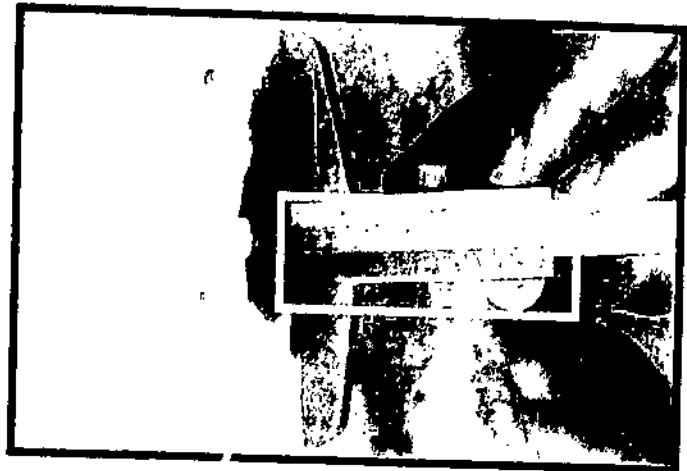


FOTO 08

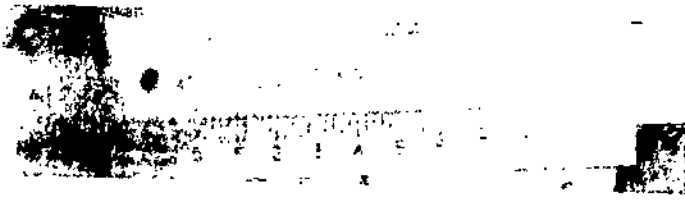



FOTO 09

3.3. nos quesitos avaliados, perfuração e trauma, os coletes foram **APROVADOS** e estão aptos para o recebimento.

4. Norma de referência:

4.1. **Ballistic Resistance of Personal Body Armor-NIJ Standard-0101.04.**


São Paulo, 28 de janeiro de 2016.

  
**JOSÉ CARLOS DOS SANTOS**  
CB PM Corpo técnico

  
**CESAR AUGUSTO MARCONDES VICTORINO**  
CB PM Corpo Técnico

  
**ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR**  
Sd PM Corpo Técnico

Coordenação:

  
**CEZAR AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA RAYMUNDO**  
- Cap PM Ch Sec Mnt e Ap Tec

JEL

**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DIRETORIA DE LOGÍSTICA**  
**CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO**  
**TESTES DE COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA N° CSM/AM- 003/20.3/15**

IDENTIFICAÇÃO			
Data do Teste: 28JAN16		Empresa (fabricante): CBC	
Mod Fabr: CBC04203	Material: POLIETILENO	N° Etiqueta: DYN4336334	
<input checked="" type="checkbox"/> Masculino	<input type="checkbox"/> Feminino	Tamanho: <input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> Outro
Fabricação: 20/11/2015		Validade: 20/11/2021	
Mencão do Equipamento: IP1		Laudo: 145187-101	
Origem: St. Ap. Técnico		Pregão eletrônico: <input type="checkbox"/> Espec. <input type="checkbox"/>	
		Validade: 03/06/2016	

PAINEL FRONTAL	PAINEL DORSAL
CHIP N° EM4102-010F1897AB	CHIP N° EM4102-010F18B37D
FLEXIBILIDADE: 21,5 cm	FLEXIBILIDADE: 22 cm

Obs:

**RESULTADO:**  **APROVADO**  **REPROVADO**

**AVALIAÇÃO DA PLASTILINA**

1° - 20mm	2° - 20,5mm	3° - 20mm	4° - 19mm	5° - 20mm	Média = 19,9mm
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------------

**PAINEL FRONTAL** Total de lâminas 20 / Velocidade Padrão N.I.J. 0101.04 é de 436 m/s +/- 9 m/s

Projétil utilizado: .44 Magnum		Peso: 240 Grains					Tipo: SJHP	
TIRO	ESTABILIZAÇÃO DA VELOCIDADE	ÂNGULO	VEL PROJ	VEL PROJ	TRAUMA	N° CAMADAS	RESULTADO	
1°	433 m/s	0°	444 m/s	XXX m/s	37,5 mm	2	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep
2°	442 m/s	0°	440 m/s	XXX m/s	36,5 mm	2	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep
3°	437 m/s	0°	440 m/s	XXX m/s	41 mm	3	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep
4°	435 m/s	+ 30°	443 m/s	XXX m/s	XXX mm	2	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep
5°	434 m/s	- 30°	440 m/s	XXX m/s	XXX mm	3	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep
6°	434 m/s	0°	441 m/s	XXX m/s	XXX mm	7	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep

Obs: NO VERSO\*\*

**AVALIAÇÃO DA PLASTILINA**

1° - 20mm	2° - 20,5mm	3° - 20mm	4° - 19mm	5° - 20mm	Média = 19,9mm
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------------

**PAINEL DORSAL** Total de lâminas 20 / Velocidade Padrão N.I.J. 0101.04 é de 436 m/s +/- 9m/s

Projétil utilizado: 9 mm		Peso: 124 Grains					Tipo: FMJRN	
TIRO	ESTABILIZAÇÃO DA VELOCIDADE	ÂNGULO	VEL PROJ	VEL PROJ	TRAUMA	N° CAMADAS	RESULTADO	
1°	421 m/s	0°	441 m/s	XXX m/s	27,5 mm	10	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep
2°	438 m/s	0°	445 m/s	XXX m/s	25,5 mm	4	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep
3°	445 m/s	0°	439 m/s	XXX m/s	23 mm	4	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep
4°	440 m/s	+ 30°	440 m/s	XXX m/s	XXX mm	3	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep
5°	441 m/s	- 30°	440 m/s	XXX m/s	XXX mm	10	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep
6°	441 m/s	0°	439 m/s	XXX m/s	XXX mm	3	<input checked="" type="checkbox"/> Ap	<input type="checkbox"/> Rep

Obs: NO VERSO\*\*

**RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA:**  **APROVADO**  **REPROVADO**

Corpo Técnico Nome: <b>ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR</b> Posto Grad: <b>Sd PM</b>	Corpo Técnico Nome: <b>CESAR AUGUSTO MARCONDES VICTORINO</b> Posto Grad: <b>Cb PM</b>
Corpo Técnico Nome: <b>JOSÉ CARLOS DOS SANTOS</b> Posto Grad: <b>Cb PM</b>	Conferência Nome: <b>CEZAR AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA RAYMUNDO</b> Posto Grad: <b>CAP PM</b>

182

1. Participaram do teste do colete os senhores:

1.1. Natalino Marçola – RG:4.160.606-1. Técnico da CBC:

1.2. Adelar Garcia – RG: 3051510588. Técnico da CBC:

1.3. Alexandre Donizette Oliveira dos Anjos – RG:25.025.487-6. Oficial Administrativo da Secretária da Administração Penitenciária:

1.4. Alexandre da Silva Ferreira – RG: 30.015.690-X. Analista Administrativo da Secretária da Administração Penitenciária.

183

**INFORMAÇÃO SAP/DISAP/CS – 002/2016**

**Assunto: Inquérito Civil nº 14.0695.0000238/2015-5 - apuração de eventuais irregularidades atinentes ao exercício das funções.**

**Referência: Ofício nº 0253/2016**

**Anexos: 1) Cópia do Ofício do Exército Brasileiro nº 6289-SecCtAqs1/DFPC  
2) Cópia do Relatório nº CSMAM – 003/20.3/16**

**Senhor Diretor**


Em atenção ao despacho SAP/ATG/2016, informo o seguinte:

- o lote dos coletes de proteção balística, previsto no Termo de Contrato nº 041/2015 (Processo SAP/GS nº 288/2015) foram efetivamente entregues pela empresa contratada, a Companhia Brasileira de Cartuchos, entre os dias 28 e 29 de dezembro de 2015; com autorização do Exército Brasileiro, de acordo Ofício nº 6289-SecCtAqs1/DFPC, emitido em 09 de dezembro de 2015;

- os coletes já estão em efetivo uso pelos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária; e

- a amostra do colete de proteção balística de numeral DYN1336334, foi submetido à aferição das características exigidas na Especificação técnica e ao teste destrutivo de resistência balística


São Paulo, 19 de fevereiro de 2016.

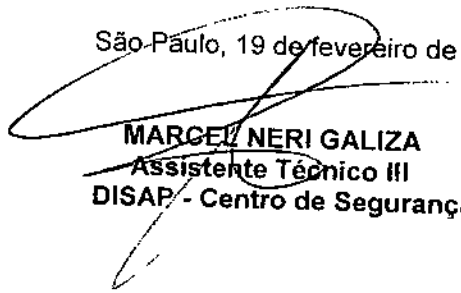  
**MARCEL NERI GALIZA**  
Assistente Técnico III  
DISAP - Centro de Segurança

**Senhora Dirigente,**

Em atenção ao Despacho expedido, seguem as manifestações a respeito para conhecimento e deliberação.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2016

  
**FRANCISCO DE OLIVEIRA E SILVA**  
Diretor Técnico II  
DISAP - Centro de Segurança